ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Komponenten-ID 0515sl03 gültig bis 31. Dezember 2019

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Deutschland

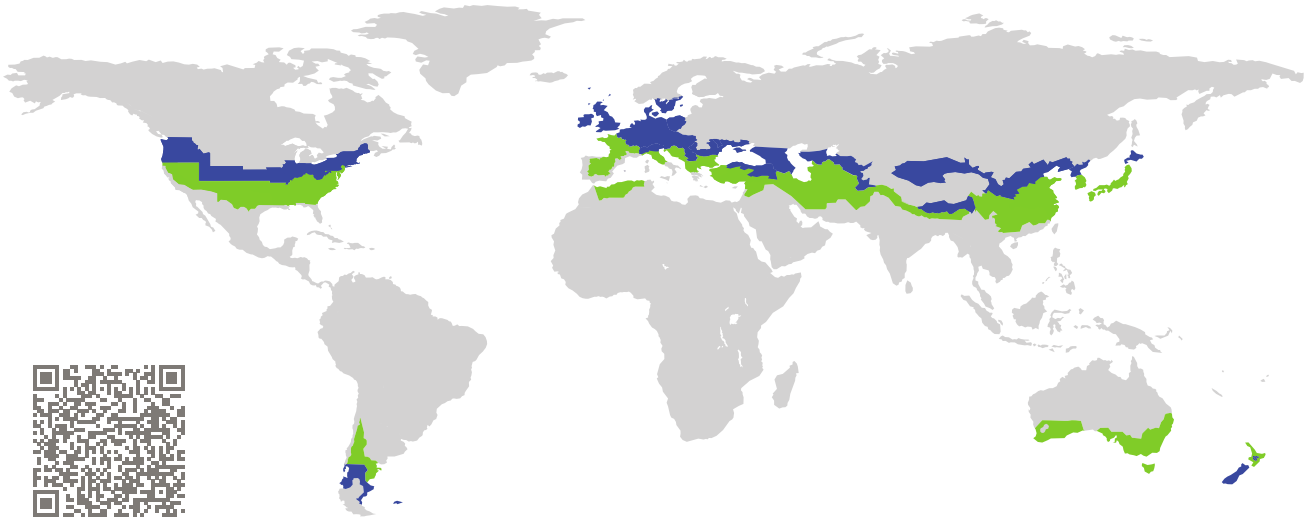

Kategorie:	**Schiebetür**
Hersteller:	**OPTIWIN GmbH, Ebbs, Österreich**
Produktname:	**MOTURA**

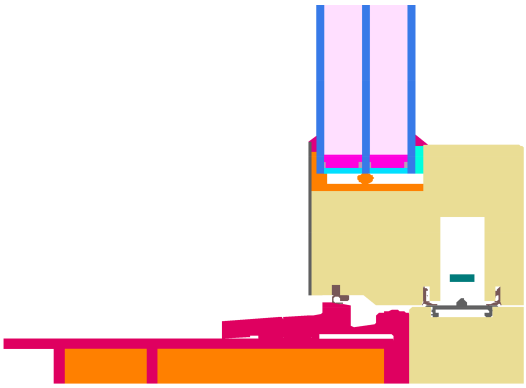

Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone wurden geprüft

Behaglichkeit	U_{SL} = 0,79	≤	0,80 W/(m² K)
	$U_{SL,installed}$	≤	0,85 W/(m² K)
	mit U_g	=	0,70 W/(m² K)
Hygiene	$f_{Rsi=0,25}$	≥	0,70

kühl-gemäßigtes Klima

phA

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE

Passivhaus Institut

Passivhaus-Effizienzklasse	phE	phD	phC	phB	phA

www.passiv.de

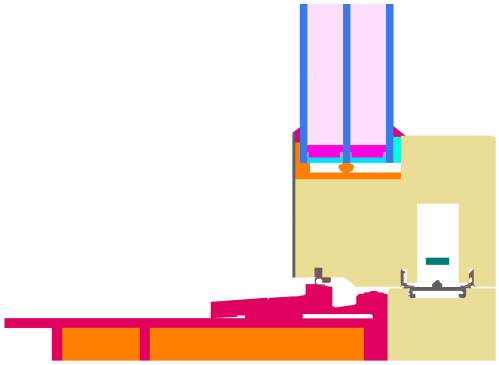

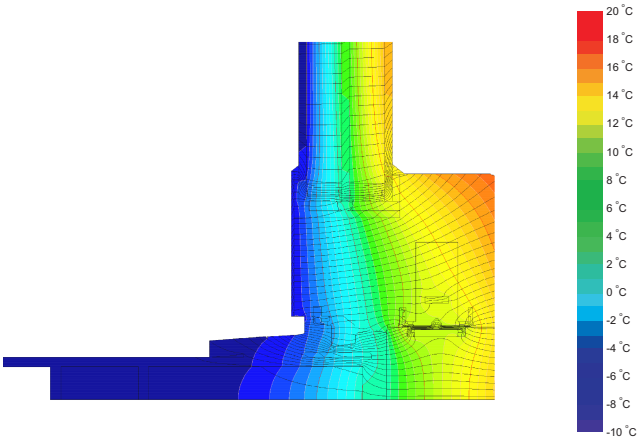

Berechnungsmodell | Isothermengrafik

Beschreibung

Holzrahmen (0,11 W/(mK), Fichte, Tanne) mit Aluminium Vorsatzschale und Rahmendämmung (0,04 W/(mK)). Zusätzkich finde Profile aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (0,516 W/(mK)) Anwendung. Glasstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm.

Erläuterung

Die Fenster-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 2,40 m × 2,50 m bei U_g = 0,70 W/(m² K) berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie folgt:

Verglasung	U_g =	0,70	0,66	0,60	0,54	W/(m² K)
		↓	↓	↓	↓	
Fenster	U_{SL} =	0,79	0,75	0,71	0,66	W/(m² K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effizienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten, Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizierung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.
Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert. Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

Rahmen-Kennwerte			Rahmenbreite b_f mm	Rahmen-U-Wert U_f W/(m² K)	Glasrand-Ψ-Wert Ψ_g W/(m K)	Temperaturfaktor $f_{Rsi=0,25}$ [-]
Oben	(to)		87	0,92	0,024	0,70
Seite	(s)		98	0,70	0,025	0,70
Oben fest	(tof)		87	0,66	0,023	0,70
Seite fest	(sf)		90	0,54	0,022	0,70
Unten fest	(bof)		43	1,14	0,025	0,70
Schwelle	(th)		126	1,11	0,023	0,70
Pfosten 1 Flügel	(m1)		100	1,26	0,025	0,70
Abstandhalter: PHI phA Spacer				Sekundär Dichtung: -		

Schwelle

b_f = 126,00 mm
U_f = 1,11 W/(m² K)
Ψ_g = 0,023 W/(m K)
f_{Rsi} = 0,70





Pfosten
1 Flügel

b_f = 100,00 mm
U_f = 1,26 W/(m² K)
Ψ_g = 0,025 W/(m K)
f_{Rsi} = 0,70



Wärmedämmverbundsystem (WDVS) unten (öffenbar)

U_1 = 0,13 U_2 = 0,14 [W/(m² K)]

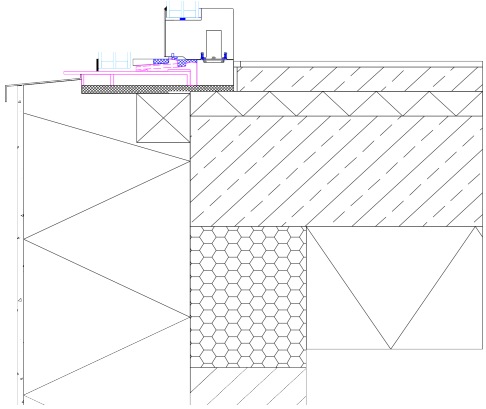

Ψ_{einbau} = 0,04 W/(m K)

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) seite (fest verglast)

U_1 = 0,13 [W/(m² K)]

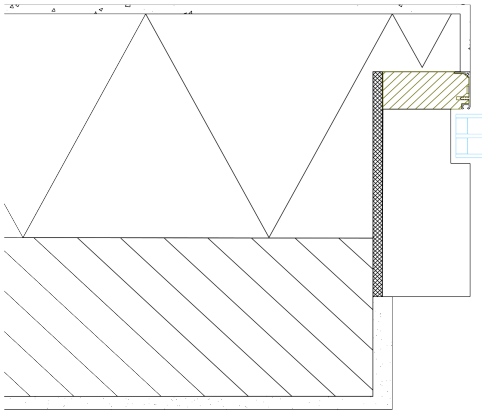

Ψ_{einbau} = –0,00 W/(m K)

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) seite (öffenbar)

U_1 = 0,13 [W/(m² K)]

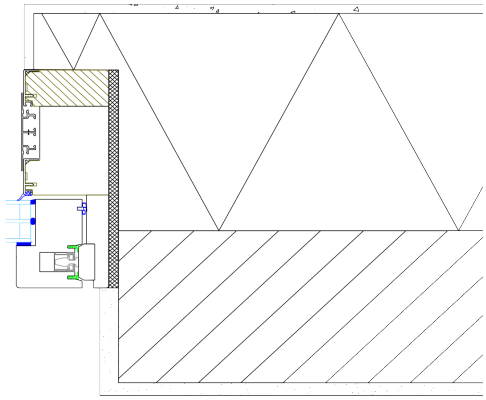

Ψ_{einbau} = 0,02 W/(m K)

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) unten (fest verglast)

U_1 = 0,13 U_2 = 0,14 [W/(m² K)]

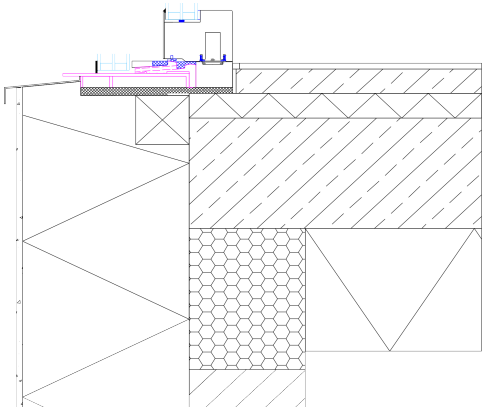

Ψ_{einbau} = 0,01 W/(m K)

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) (fest verglast)

U_1 = 0,13 [W/(m² K)]

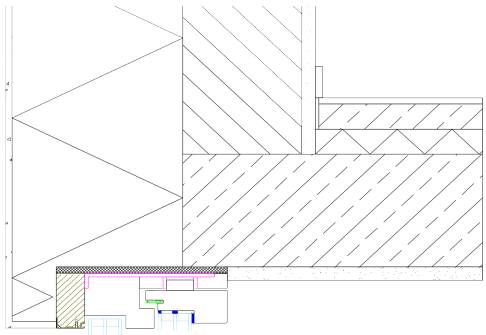

Ψ_{einbau} = –0,00 W/(m K)

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) (öffenbar)

U_1 = 0,13 [W/(m² K)]

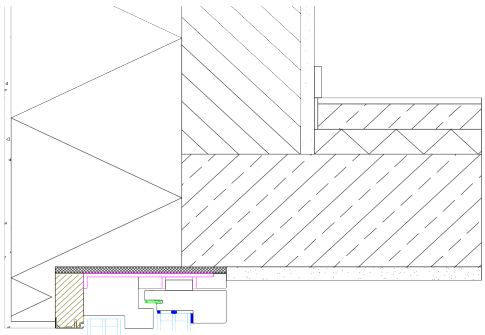

Ψ_{einbau} = 0,01 W/(m K)